

CENTRALE DE DETECTION GAZ SE 128 K

PRESENTATION

La centrale de détection de gaz SE 128 K est un appareil à pose murale permettant le raccordement d'un capteur de gaz explosif déporté.

L'affichage en face avant indique l'état de fonctionnement du capteur ainsi que la concentration de gaz mesurée par le capteur.

L'appareil est doté de deux seuils d'alarme à 10% et 20% de la limite inférieure d'explosivité. Il dispose de deux relais avec contact inverseur permettant de commander une sirène et une électrovanne de sectionnement ou d'autres accessoires.



CAPTEURS RACCORDABLES

SE 192 KM : gaz naturel


SE 192 KG : GPL

SE 193 KM : gaz naturel (homologation ATEX pour zone explosible)

SE 193 KG : GPL (homologation ATEX pour zone explosible)

LIMITES D'EMPLOI

Protection électrique	IP 44
Humidité ambiante	5 à 90 %
TS ambiante	-10°C / +50°C
TS de stockage	-25°C / +55°C

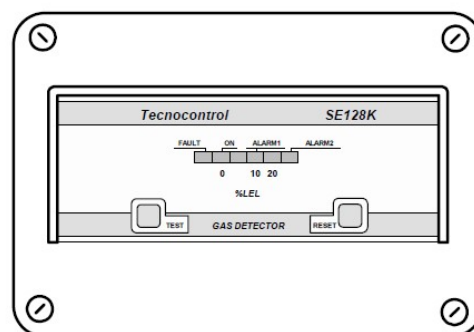

CARACTERISTIQUES


Alimentation	230V AC (-15 % / +10 %) 50Hz - 4 VA
Premier seuil d'alarme (sirène)	10 % LIE / LEL
Deuxième seuil d'alarme (électrovanne de coupure)	20 % LIE / LEL
Pouvoir de coupure des relais	SPDT 230V AC – 3A
Type de capteur	catalytique

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

	SECTORIEL S.A. 45 rue du Ruisseau 38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCE Tél : +33 4 74 94 90 70 – Fax : +33 4 74 94 13 95 www.sectoriel.fr / Email : sectoriel@sectoriel.fr	Pages	1/2
	Ref.	FT4350	
	Rev.	02	
	Date	03/2018	

CENTRALE DE DETECTION GAZ SE 128 K

INSTALLATION

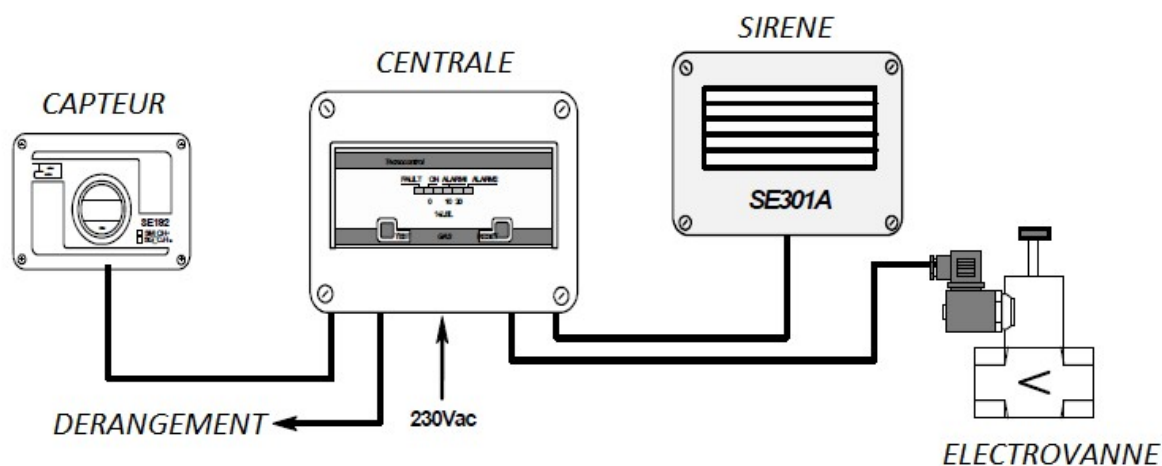


Modèle	Position du capteur
SE 192 KM	En hauteur à 30 cm environ du plafond – Distance par rapport à l'appareil à gaz : 1 à 1,5 m. A l'écart des angles de la pièce et des bouches de ventilation.
SE 192 KG	En bas de la pièce à environ 30 cm du sol plafond – Distance par rapport à l'appareil à gaz : 1 à 1,5 m. A l'écart des angles de la pièce et des bouches de ventilation.

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Sirène d'alarme	Electrovanne de sectionnement

DIMENSIONS (mm)

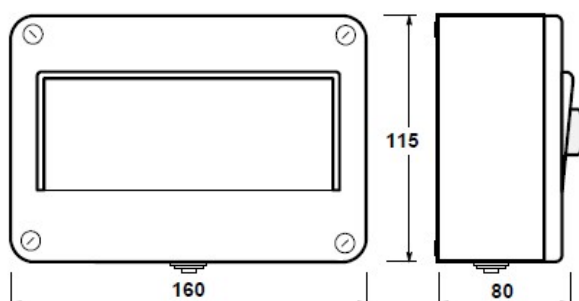

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

	SECTORIEL S.A. 45 rue du Ruisseau 38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCE Tél : +33 4 74 94 90 70 – Fax : +33 4 74 94 13 95 www.sectoriel.fr / Email : sectoriel@sectoriel.fr	Pages	2/2
		Ref.	FT4350
		Rev.	02
		Date	03/2018